

RoHS Compliant

8	カバー	PVC(黒)	1	--		尺度 1/1	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名 MC-5P
7	シェル固定カバー	亜鉛ダイカスト	1	Ni			渡邊	檜	山	三	
6	留ネジB	鉄	2	Ni		単位 mm	'16.08.08	'16.08.08	'16.08.08	'16.08.08	図 番 Y-0714819
5	留ネジA	鉄	1	Ni			直弘	澤	本	村	
4	シェル	亜鉛ダイカスト	1	Ni		日付 2016.08.08	投影法 ◎ ◀	株式会社 トーコネ TO-CONNE CO.,LTD.			
3	コンタクト端子	黄銅	5	Au							
2	アースラグ端子	黄銅	1	Ni							
1	絶縁体	PA66(灰)	1	--							
番号	部 品 名	材 質	数 量	処 理	備 考						

仕 様 書

品 名 MC-5P

No. 0711834

図 番 Y-0714819

株式会社トーコネ

1 定格電圧

AC125V

2 定格電流

7.5A(AC125V時)

確 認	検 印	作 成
山 16.08.09 本	檜 16.08.09 澤	渡邊 16.08.09 直弘

	項 目	条 件	規 格
1	構造及び形状寸法 材 質 仕上げ及び表示	添付図に示す (図番 Y-0714819)	異常のないこと
2			
3			
4	絶縁抵抗	DC 500V	1000MΩ以上
5	耐電圧	DC 1000V 1分間	異常のないこと
6	接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流又は直流で1mVを越えない方法にて	各コンタクト 5mΩ以下
7	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき	異常なく結合すること
8	嵌合耐久性	適合コネクタにて、2000回の挿抜	異常のないこと
9	的 特 性		
10	ハンダ耐熱性	手半田：コテ先温度370°C±5°Cにて 3秒±1秒印加にて	異常のないこと

GKQM-19-1


	変更履歴	日 付
1		
2		
3		

MC-5P 取付仕様書


部品構成

留ネジA

留ネジB



コンタクト端子部品

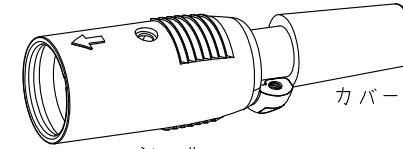

シェル

カバー




ケーブルクランプ

図番

Y-0714819




製図	検図	承認	確認
栗原	檜澤	山本	三村
'18.06.04	'18.06.04	'18.06.04	'18.06.04

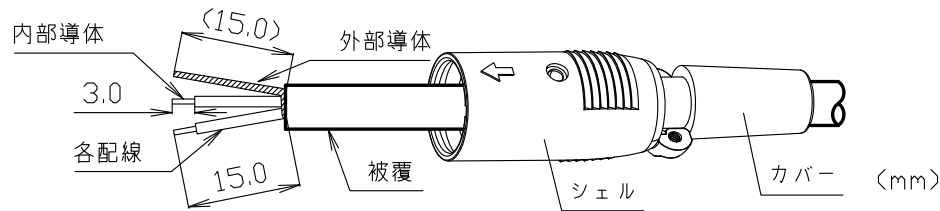


番号	変更・記事	日付
▲	コンタクト半田付け関連 変更・追記	2016.11.29
▲	留ネジ締付トルク 追記	2018.06.04


- 1 シェルとカバーをケーブルに通す。
ケーブルの被覆を図中の寸法で剥き、外部導体・各配線を図のようにほぐし、外部導体は1本に撚っておくこと。
各配線の内部導体は図中の寸法で剥くこと。
※配線を覆っている糸などがある場合は切り取って下さい。

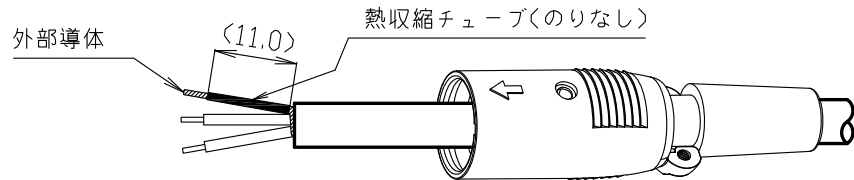

- 2 外部導体根元から、熱収縮チューブを図中の寸法で被せ収縮させる。

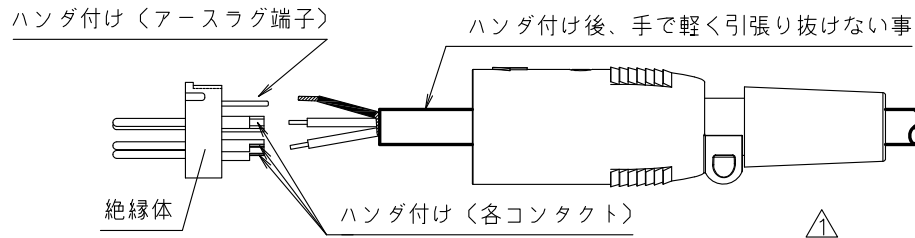

- 3 各コンタクト・アースラグ端子に対してハンダ付けを行う。
注意：ハンダが盛り上がりすぎないように気をつけること。
絶縁体が溶けないようにハンダ付けを行うこと。
ケーブルを軽く引張り抜けないか確認すること。
▲ ※配線種類・接続機器によって結線方法が複数あるので、接続先に合わせた結線で取付けすること。

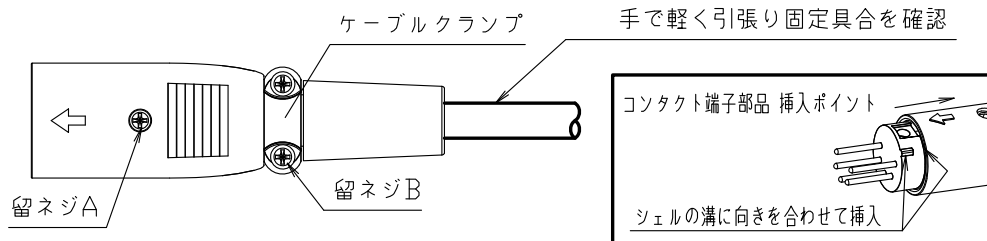

- 4 コンタクト端子部品をシェルに装着後、留ネジAを締め固定する。その後、ケーブルクランプを取付けし留ネジBで締付ける。最後にケーブルを軽く引張り固定具合を確認すること。
▲ 留ネジ締付推奨トルク値：留ネジA・B 共に0.2N・mとする。